



διανομή αερίου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΔΑ- LP- 004/0

ΤΑΠΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1/1/2004

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0

ΣΕΛΙΔΕΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ


Οι προσφερόμενες τάπες μπαλονιού θα χρησιμοποιηθούν για το κλείσιμο της σπής εισαγωγής του μπαλονιού διακοπής της ροής αερίου σε αγωγούς από χυτοσίδηρο, ενδεικτικό το παρακάτω σχήμα.

Κάθε προσφορά πρέπει:

- να δίνει περιγραφή της μεθόδου κατασκευής και τρόπου σύνδεσής τους.
- να καθορίζει τις διαστάσεις, το μήκος, τις ανοχές, την μηχανική αντοχή, την τυποποίηση της κατασκευής τους και του τρόπου σύνδεσής τους.
- να συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν.

Οι τάπες μπαλονιών πρέπει να είναι:

- κατάλληλες για φυσικό αέριο,
- να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ελαστικά παρεμβύσματα, κόντρα παξιμάδι, και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την συναρμογή τους στον χυτοσίδηρο κεντρικό αγωγό
- να είναι κατάλληλα προστατευμένες έναντι κρούσεων δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν σε υπόγειο δίκτυο διανομής αερίου.
- Το υλικό θα είναι από malleable iron
- Να συνοδεύονται από έγγραφα ελέγχου σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 10204 (Μεταλλικά προϊόντα – Τύποι εγγράφων ελέγχου)

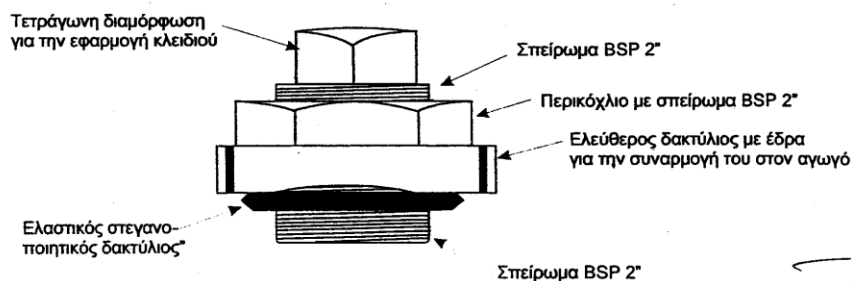

Ενδεικτικό σχήμα τάπας μπαλονιού