

## ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


### Τεχνική Περιγραφή

1. Το υλικό κατασκευής του τοιχείου θα είναι από σκυρόδεμα C16/20 με δομικό πλέγμα. Το πλάτος του θα είναι 10-12 cm
1. Η βάση στήριξης του τοιχείου θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το βάθος της θα είναι το 10-12 cm. Το ενδεικτικό πλάτος (B) όπως φαίνεται και στο σχήμα 1 θα είναι 20-30cm αλλά θα γίνεται κατά περίπτωση μελέτη από τον Ανάδοχο.
3. Το τοιχείο δέον όπως βάφεται στο χρώμα του περιβάλλοντος χώρου.
4. Οι διαστάσεις του τοιχείου θα καθορίζονται από τον αριθμό των μετρητών λαμβάνοντας υπόψη το επισυναπτόμενο σχέδιο πρότυπης διαστασιολόγησης και τον διαθέσιμο χώρο τοποθέτησης του τοιχείου. Το ύψος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της περιφραξής.

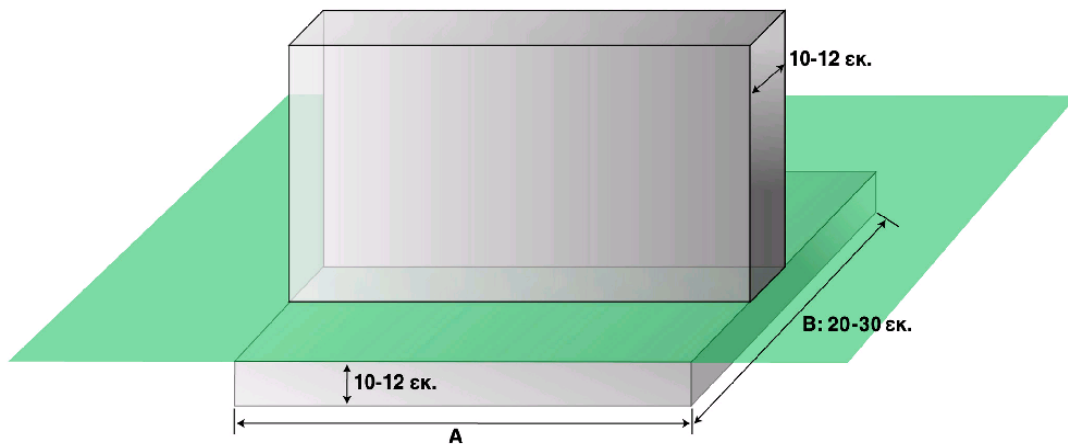

**Σχήμα 1**  
**Τοιχείο Στήριξης Μετρητών**

**Παράρτημα 1.**  
**ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ**

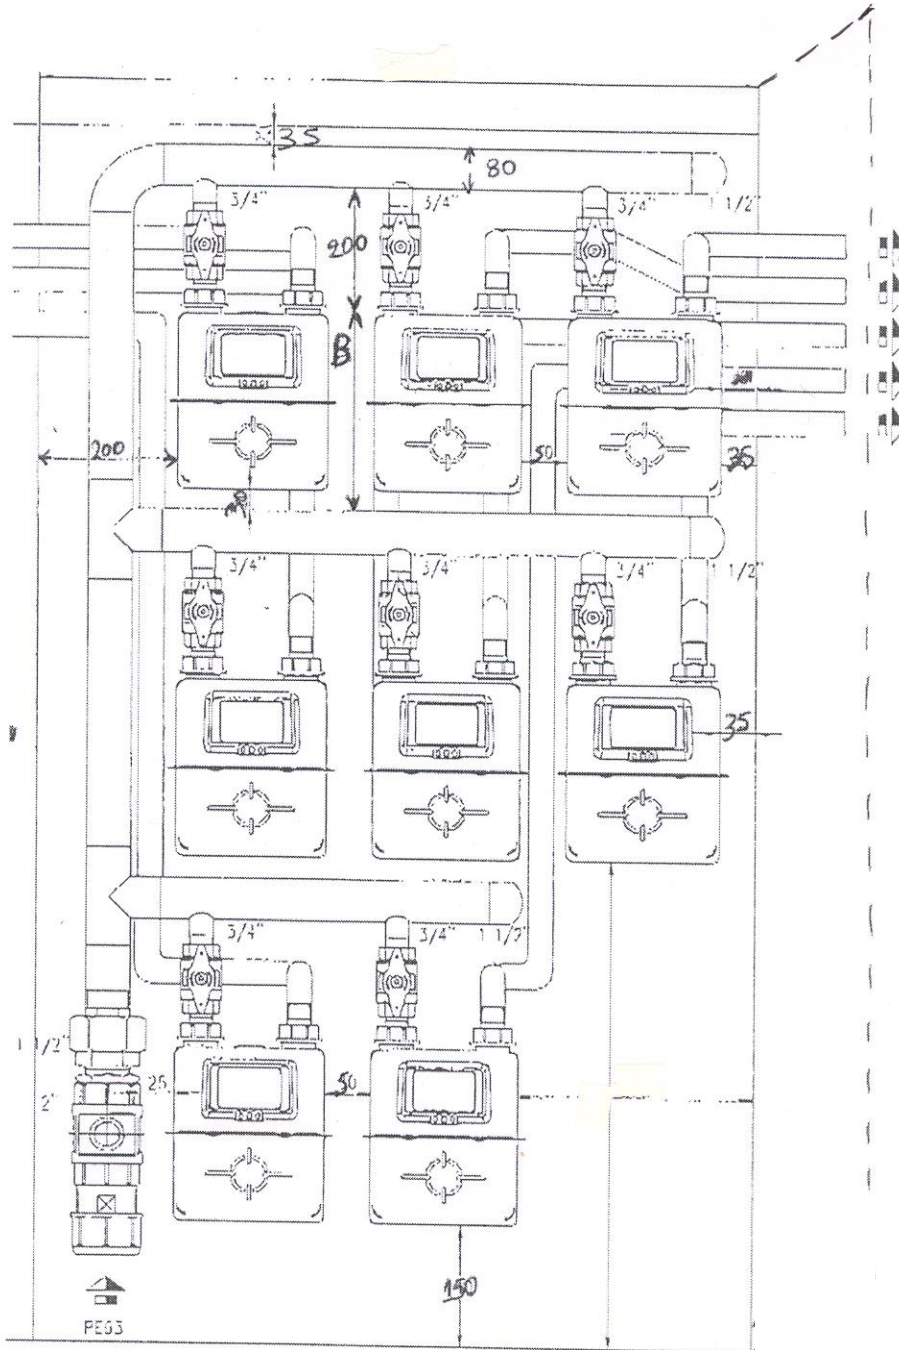

Το παρόν αποτελεί περίληψη της εταιρικής και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή του συνόλου αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της. Είναι ελεγχόμενο μόνον εφόσον φέρει ανάληψη γκαζοφόρο σφραγίδα.